

Приложение № 1

Информация по котельным филиала АО "АТЭК" "Гулькевичские тепловые сети", расположенным в Пушкинском сельском поселении
по состоянию на 01.01.2026 г.

№ п/п	Номер, адрес котельной	Протяженность тепловой сети, км в двухтрубн.исч.		Вид прокладки тепловой сети	Количество реализованной тепловой энергии (АО), Гкал/год	Количество отпущенной тепловой энергии, Гкал/год	Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/год	Количество тепловой энергии на СН, Гкал/год	Потери фактические, Гкал/год	Потери в тепловых сетях, %	Потери нормативные, Гкал/год	Вид потребляемого топлива	Количество израсходованного топлива для выработки тепловой энергии		Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
		цо	гвс										Условное топливо, т.у.т.	Натуральное топливо, тыс. м3	
1	Котельная № 51, х. Новокрасный ул.Красная 59	0,084	0,000	подземная	223,503	122,980	125,247	2,267	9,438	7,67	7,42	природный газ	20,713	17,392	165,38
2	Котельная № 64, с. Пушкинское ул. Советская, 175 А	0,123	0,000	подземная	166,483	156,836	159,727	2,891	18,372	11,71	13,49	природный газ	26,477	22,233	165,76
3	Котельная № 66, с. Пушкинское ул. Советская, 171 А	0,04	0,000	подземная	98,175	94,416	96,156	1,740	5,062	5,36	4,28	природный газ	17,349	14,569	180,43
4	Котельная № 67, с. Пушкинское ул. Советская, 169 А	0,199	0,000	подземная	319,089	271,472	276,477	5,005	31,025	11,43	22,89	природный газ	46,947	39,426	169,80
5	Котельная № 69, с. Пушкинское ул. Советская, 222 Б	0,013	0,000	подземная	105,921	102,086	103,968	1,882	1,853	1,82	1,39	природный газ	17,908	15,039	172,25
Итого по поселению:		0,459	0,000	подземная	913,171	747,790	761,575	13,785	65,750	8,79	49,47	природный газ	129,394	108,659	169,90

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №51 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот -СОШ	57	84	ИПСТ	подземная	2023	1	отопление	1,2	1771,06		0,428	Замена теплосети контракт в 2023 году

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №64 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот —ТК1 — ТК2 - ТК3	90	73	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	1815,07		0,928	
ТК3 — МДОУ, ТК3-ТК4	63	31	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	653,60		0,193	
ТК1 — Кухня	50	8	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	148,51		0,031	
ТК2 — МДОУ	40	11	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	166,19		0,028	

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №66 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот —Дом культуры	63	40	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	843,36		0,249	

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №67 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот — ТК1 — СОШ №21	100	99	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	2572,02		1,554	
ТК1 — Мастерские	63	100	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	2300,40		0,623	


Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №69 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке	Длина участка (в двухтрубном исчислении)	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке	Назначение тепловой сети	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К	Часовые тепловые потери,	Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета),	Объем трубопроводов тепловых сетей,	Примечание
	D, мм	L, м				H, м			ккал/ч	ккал/ч	м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кот — Администрация	63	13	ИПСТ	подземная	2013	1	отопление	1,2	299,05		0,081	

Структура полезного отпуска и расчет затрат на топливо котельных
Филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Пушкинское сельское поселение			
			Всего	Отопление	ГВС	Пар
1.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, В Т.Ч.					
1.1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	761,575	761,575	0,000	0,00
1.2.	Расход тепла на собственные нужды котел	Гкал	13,785	13,785	0,000	0,00
		%	1,81	1,81	0,000	0,00
1.3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
1.4.	Отпуск в сеть с учетом покупного тепла	Гкал	747,790	747,790	0,000	0,00
1.5.	Потери в сетях	Гкал	65,750	65,750	0,000	0,00
		%	8,79	8,79	0,000	0,00
1.6.	Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:	Гкал	913,171	913,171	0,000	0,00
	1) на сторону:	Гкал				
	- население;	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
	- бюджетные организации;	Гкал	913,171	913,171	0,000	0,00
	- прочие потребители	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
	2) собственное потребление	Гкал				
1.7.	Расход условного топлива	т.у.т.	129,394	129,394	0,000	0,00
	Удельный расход условного топлива	кг.у.т/Гкал	169,90	169,90	0,000	0,00
1.8.	Средняя цена топлива без НДС	руб/т.у.т	7 621,678	7 621,678	0,000	0,00
	Стоимость топлива	тыс.руб.	986,20	986,20	0,00	0,00
2.	ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ					
2.1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	761,575	761,575	0,000	0,00
2.2.	Расход тепла на собственные нужды котел	Гкал	13,785	13,785	0,000	0,00
		%	1,81	1,81	0,000	0,00
2.3.	Отпуск в сеть	Гкал	747,790	747,790	0,000	0,00
2.4.	Потери в сетях	Гкал	65,750	65,750	0,000	0,00
		%	8,79	8,79	0,000	0,00
2.5.	Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:	Гкал	913,171	913,171	0,000	0,00
	1) на сторону:	Гкал				
	- население;	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
	- бюджетные организации;	Гкал	913,171	913,171	0,000	0,00
	- прочие потребители	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00
	2) собственное потребление	Гкал				
2.6.	Расход условного топлива (газа)	т.у.т.	129,394	129,394	0,000	0,00
	Удельный расход условного топлива	кг.у.т/Гкал	169,90	169,90	0,000	0,00
2.7.	Расход природного газа ВСЕГО, в том числе по группам потребителей:	тыс. м ³	108,659	108,659	0,000	0,00
	до 0,01 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,00
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м ³	108,659	108,659	0,000	0,000
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,000
	от 1 до 10 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,000
	от 10 до 100 включительно	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.	Цена газа без НДС по группам потребления		9 076,10	9 076,10	9 076,10	9 076,10
	до 0,01 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 0,01 до 0,1 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 0,1 до 1 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 1 до 10 включительно	руб/1тыс. м ³				
	от 10 до 100 включительно	руб/1тыс. м ³				
2.9.	Стоимость топлива	тыс.руб.	986,20	986,20	0,00	0,00



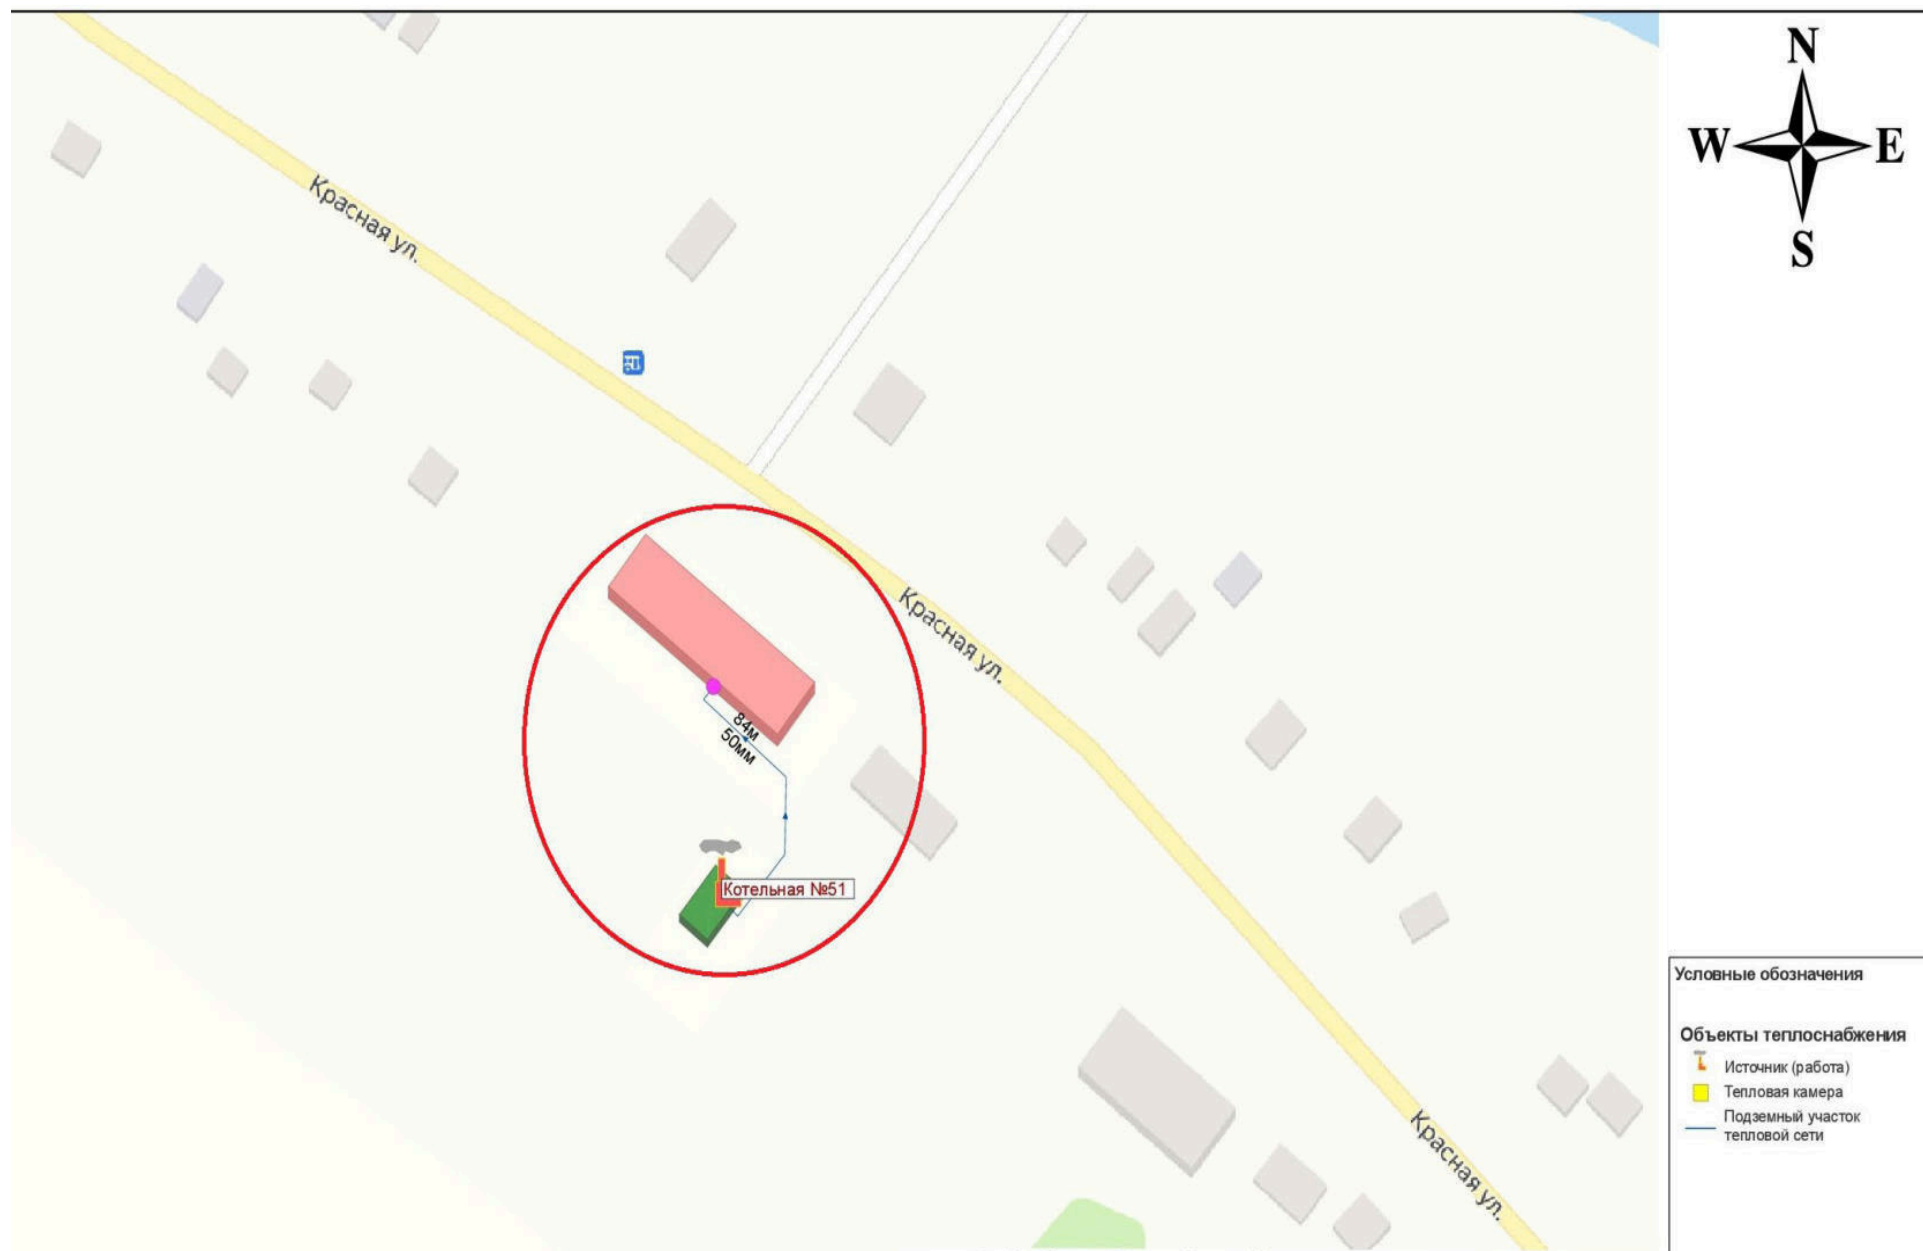

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 октября 2015 года

№ 87

село Пушкинское

**Об определении единой теплоснабжающей организации на территории
Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района**

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в соответствии со статьей 6 главы Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь уставом Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района постановляю:

1. Определить Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» единой тепло снабжающей организацией на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района.

2. Установить зонами деятельности единой теплоснабжающей организации на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» следующие объекты:

- МБОУ ООШ № 26, х. Новокрасный, ул. Красная, 59;
- КМУК ЦКД «Пушкинское», с. Пушкинское, ул. Советская, 175;
- МБОУ СОШ № 21, с. Пушкинское, ул. Советская, 169;
- МБДОУ д/с № 48, с. Пушкинское, ул. Советская
- администрация Пушкинского сельского поселения, ул. Советская, 222

3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных для обнародования местах.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пушкинского сельского поселения
Гулькевичского района



Н.И. Угрюмова